



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE MIRORÓS

Agosto/2016

Alocação de Água -24/5/2016 - Irecê-BA.

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água
- (61) 2109-5566

CBH Rios Verde e Jacaré - Ednaldo Campos - (74) 99942-4488

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água:

Isaias Santana - CODEVASF – (74) 3686-8107

Ocelmário Gomes - Ribeirinho - (74) 99800-3434


Ronaldo Neiva de Souza - DIPIM - (74) 99965-3958

Ednaldo Campos - CBHVJ - (74) 99942-4488

Marcelo Rocha - CODERV - (74) 99974-6875

Ailton Custódio - Irrigante DIPIM - (74) 99946-2444

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

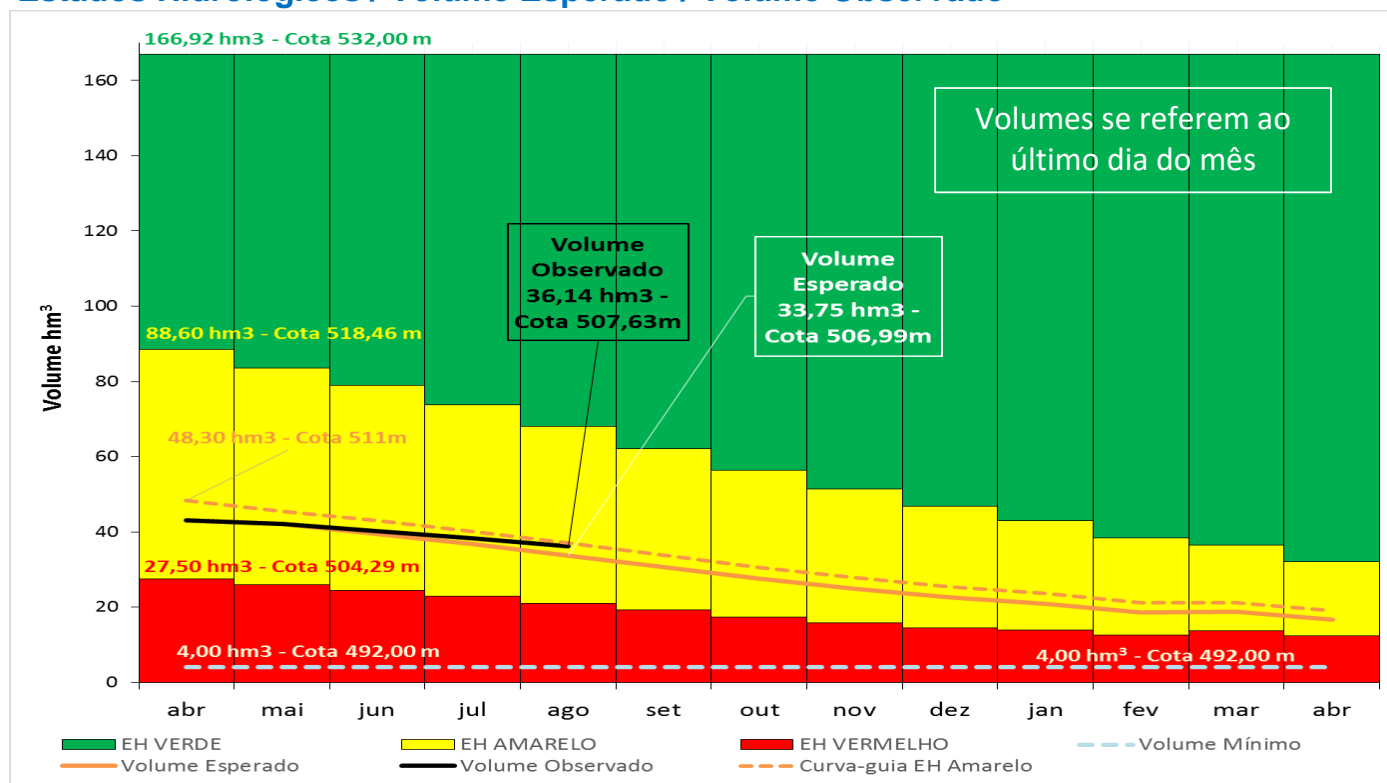

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/16	42,05	42,05	set/16	30,66		jan/17	20,80	
jun/16	39,43	40,16	out/16	27,49		fev/17	18,54	
jul/16	36,84	38,34	nov/16	24,97		mar/17	18,73	
ago/16	33,75	36,14	dez/16	22,54		abr/17	16,61	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE MIRORÓS

Agosto/2016

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água (continuação):

Antônio Coelho - EMBASA - (74) 99962-6390

Domingos Santos - CODERV - (74) 99997-1128

João Bastos - INEMA - (74) 99978-5210

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em **ACESSO RÁPIDO**.

Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
EMBASA - Adutora Feijão	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
DIPIM - abastecimento humano	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DIPIM - irrigação	404	356	377	447	475	502	356	367	394	367	364	392	400
Consumo humano e dessedentação animal a jusante	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Demais usos a jusante	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Total	796	748	769	839	867	894	748	759	786	759	756	784	792

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
EMBASA - Adutora Feijão	205	226	228	225									221
DIPIM - abastecimento humano	SI	SI	SI	SI									SI
DIPIM - irrigação	SI	SI	SI	SI									SI
Consumo humano e dessedentação animal a jusante	SI	SI	SI	SI									SI
Demais usos a jusante	SI	SI	SI	SI									SI
Total	205	226	228	225									221

EMBASA - Adutora SIAA Xique-Xique SF	300,4	307,7	298	296									300,52
---	--------------	--------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

SI - Sem Informação

NA - Não aplicável



BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE MIRORÓS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS **Agosto/2016**

Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição do volume de água acumulado e dos volumes efluentes	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição dos volumes captados pelo DIPIM	DIPIM	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados pela EMBASA no reservatório Mirorós e no rio São Francisco para o SIAA Irecê	EMBASA	Mensal			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de dispositivo para medição da vazão captada pelo DIPIM	CODEVASF	30 dias			
2.2	Instalação de dispositivo para medição da vazão efluente do reservatório	CODEVASF	60 dias			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA / INEMA	Agosto (observação relevante)			
3.2	Outorga do perímetro	DIPIM	Imediato (observação relevante)			
3.3	Outorga EMBASA	EMBASA	Imediato (observação relevante)			
3.4	Campanhas de fiscalização	ANA / INEMA	A partir de setembro de 2016			
3.5	informações sobre as características físicas , condições operacionais e regularização dos poços subterrâneos existente no DIPIM	CODEVASF	Imediato			
3.6	Infomação sobre as condições operacionais e limitações da Adutora do São Francisco para atendimento integral da demanda do SIAA Irecê	EMBASA	Imediato			

OBSERVAÇÃO RELEVANTE:

ANA aguarda manifestação do INEMA para edição do Marco Regulatório, referência imprescindível para a renovação das outorgas.