

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE TRUVISCO

**Março/2017**
**Alocação de Água -  
11/5/2016 - Caculé-BA.**

 ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566

 Comissão de Acompanhamento  
da Alocação de Água

 Pedro Lima - DNOCS - (77)  
99947-4514

 Dilmaro Lobo - EMBASA - (77)  
3454-1566

 Paulo Robson - INEMA - (77)  
3454-3738


 Ronaldo Bezerra - Câmara de  
Veredores de Licínio de  
Almeida - (77) 99131-9983

 Jailton Garcia - SINTRAF Licínio  
de Almeida - (77) 99175-2494

 Morgana Brito - Sec. Agricultura  
e Meio Ambiente de Caculé - (77)  
98119-6895

 Gabriel Romano Onofre -  
SINTRAF Caculé - (77) 98105-  
7392

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

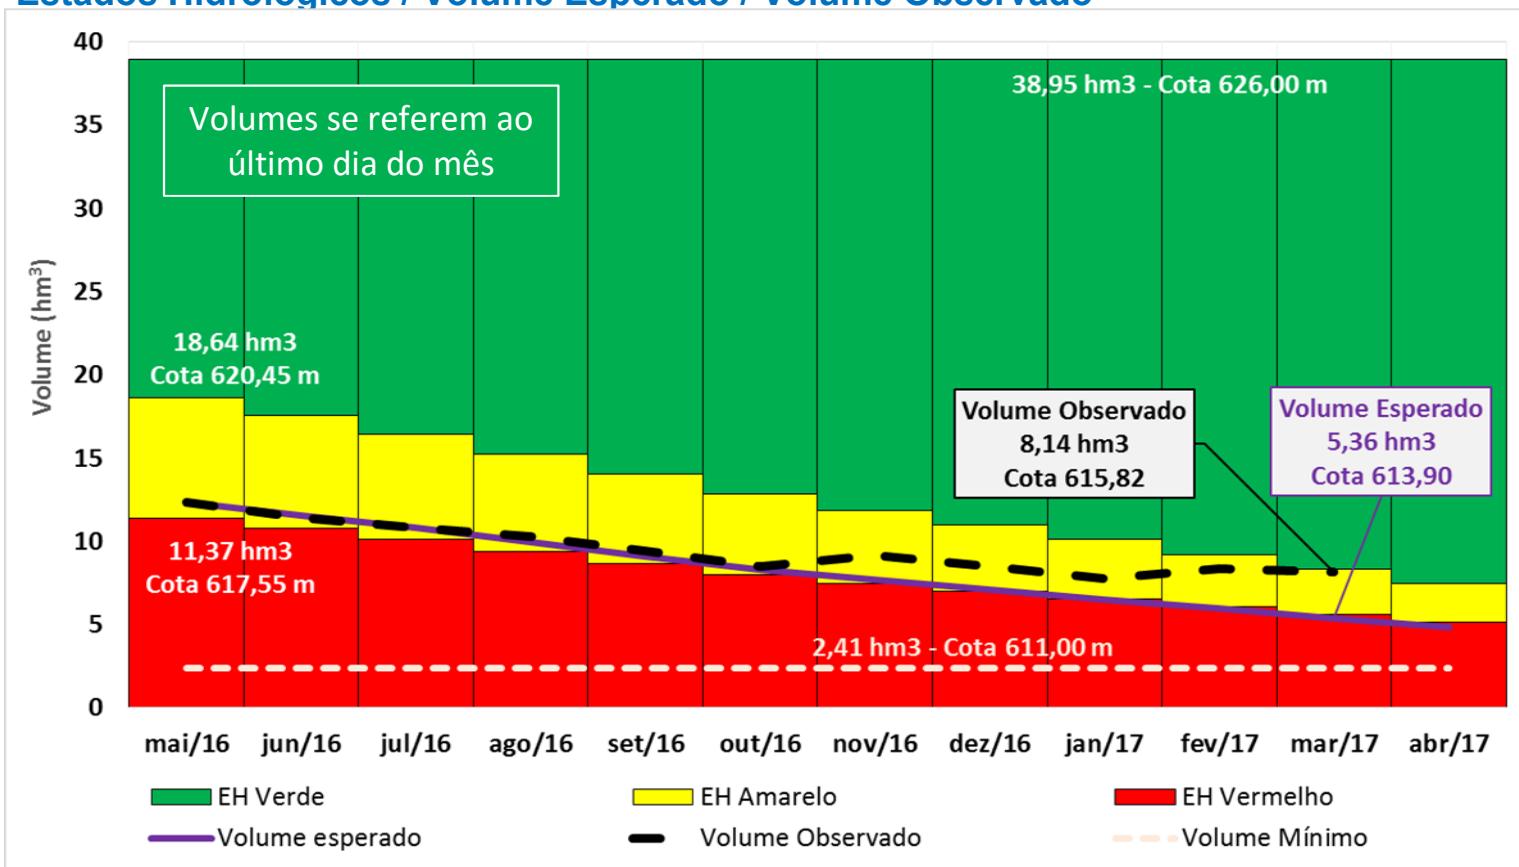

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
mai/16	12,34	12,34	set/16	9,13	9,40	jan/17	6,50	7,74
jun/16	11,59	11,42	out/16	8,32	8,47	fev/17	5,94	8,4
jul/16	10,84	10,83	nov/16	7,69	9,14	mar/17	5,36	8,14
ago/16	9,98	10,30	dez/16	7,09	8,51	abr/17	4,82	

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE TRUVISCO

**Março/2017**

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água (continuação):

Antônio Lima - PM Rio do Antônio - (77) 98809-1058

Israel Filho - ACOMPRA - (77) 98812-2265

Silvia Meira - Sec. Administração de Guajeru - (77) 99847-9101

Eliene Viana - Câmara de Vereadores de Guajeru - (77) 98832-3746

Irineu Barbosa - Câmara de Vereadores de Caculé - (77) 98128-8144

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet ([www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br) > Acesso Rápido > Alocação de Água)

## Usos Esperados

Usos/Vazões (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento púb. Licínio Almeida	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Abast. púb. Rio do Antônio e Guajeru	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Usos diversos montante e jusante	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>

## Usos Observados

Usos/Vazões (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento púb. Licínio Almeida	7	6	6	7	6	7	6	7	7	6	7		7
Abast. púb. Rio do Antônio e Guajeru	18	17	18	22	22	21	18	15	22	17	161		32
Usos diversos montante e jusante	148	248	84	77	197	260	318	298	119	113	115		180
<b>Total</b>	<b>172</b>	<b>271</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>226</b>	<b>287</b>	<b>342</b>	<b>320</b>	<b>148</b>	<b>136</b>	<b>282</b>		<b>218</b>

SI - Sem Informação

NA - Não aplicável

## Situação do reservatório Lagoa da Horta (cota - m)

Cotas (m)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr
Observada	532,07	531,89	531,56	531,24	530,75	530,27	530,74	531,52	531,16	530,90	530,53	
<b>Cota mínima</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>

Do dia 9/9/2016 até o dia 02/01/2017 foram liberados aproximadamente 2.700.000 m<sup>3</sup> de água do açude Truvisco para abastecer o açude Lagoa da Horta e comunidades ao longo do rio do Antônio, a uma vazão média de 270 l/s. Esta liberação adicional de água foi encerrada no dia 02/01/2017.

## Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição do nível de água no reservatório Truvisco e dos volumes efluentes	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição do nível de água no reservatório Lagoa da Horta e dos volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados pela SAAE de Caculé	PM Caculé	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Mensal a partir de setembro de 2016	Obs. 5		
1.5	Disponibilização das cotas do reservatório Lagoa da Horta na internet (sistema cota online)	EMBASA	Semanal	Informado à ANA		
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Recuperação da válvula no açude Truvisco	DNOCS	2016		Obs. 1	
2.2	Recuperação da comporta da tomada de água do açude Truvisco	DNOCS	2016		Obs. 1	
2.3	Recuperação e proteção do registro do açude Truvisco	Prefeitura de Caculé, Rio do Antônio, Grajeru e Licínio de Almeida	Agosto de 2016			
2.4	Avaliação da localização e revisão da curva-chave da estação de monitoramento a jusante do açude Truvisco	INEMA	2016		Obs. 2	
2.5	Batimetria	ANA	1º semestre 2017		Obs. 3	
2.6	Verificação da curva cota-área-volume	ANA	2º semestre 2017		Obs. 3	
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos</b>					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA/INEMA	Agosto (Obs. Relevante)	Obs. 4		

**Março/2017**

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

**Encaminhamentos da Alocação de Água**

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos (continuação)</b>					
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA/INEMA	A partir de setembro		<b>Obs. 4</b>	
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA/INEMA	A partir de junho de 2016			
<b>4</b>	<b>Outras Ações</b>					
4.1	Articulação para construção da adutora a partir do açude Truvisco para o sistema de abastecimento de água do Rio do Antônio	Prefeitura de Caculé, Rio do Antônio, Grajeru e Licínio de Almeida	2016			
4.2	Mapeamento das comunidades rurais abastecidas a partir dos reservatórios e do rio entre os dois açudes (nome, localização e população estimada)	Comissão Gestora do açude Truvisco	Agosto de 2016			

### Observações Relevantes

- 1 ANA transferiu recursos ao DNOCS em 2016 para essa recuperação, no entanto, a contratação não foi realizada por inexistência de candidatos. Em 2017, a ANA está concluindo novo processo de transferência de recursos ao DNOCS para novo processo licitatório.**
- 2 Atividade prevista para este semestre, por meio de técnicos do INEMA.**
- 3 Licitação concluída e execução sendo iniciada.**
- 4 Diretoria Colegiada da ANA aprovou a proposta de Marco Regulatório e encaminhou para apreciação e assinatura do INEMA.**
- 5 As informações relativas ao consumo de energia elétrica de irrigantes, tanto nos açudes Truvisco e Lagoa da Horta, quanto no trecho entre esses dois açudes, já estão disponíveis na ANA e serão apresentadas na Alocação de Água de 2017.**
- 6 A reunião para Alocação de Água 2017-2018 será realizada no dia 4 de maio de 2017.**