

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - RESERVATÓRIO UHE PEDRA

Agosto/2016

**Alocação de Água -
30/05/2016 - Jequié - BA.**

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

Manuel Castro San Martin -
CHESF - (71) 3281-2000 / 99975-
6950

Maurílio Fernandes - INEMA -
(73) 3532-8135 / 99936-6611


Natan Souza Pires Filho -
DIRFAV - (73) 99810-0220

Adalberto Caires Rocha - PM
Barra da Estiva - (77) 99994-8661

Sérgio Luiz Sonoda - UESB
Jequié - (16) 99228-5334 / (73)
3528-9616

Nilton Barros Pires - CBHRC -
(73) 99996-7660

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

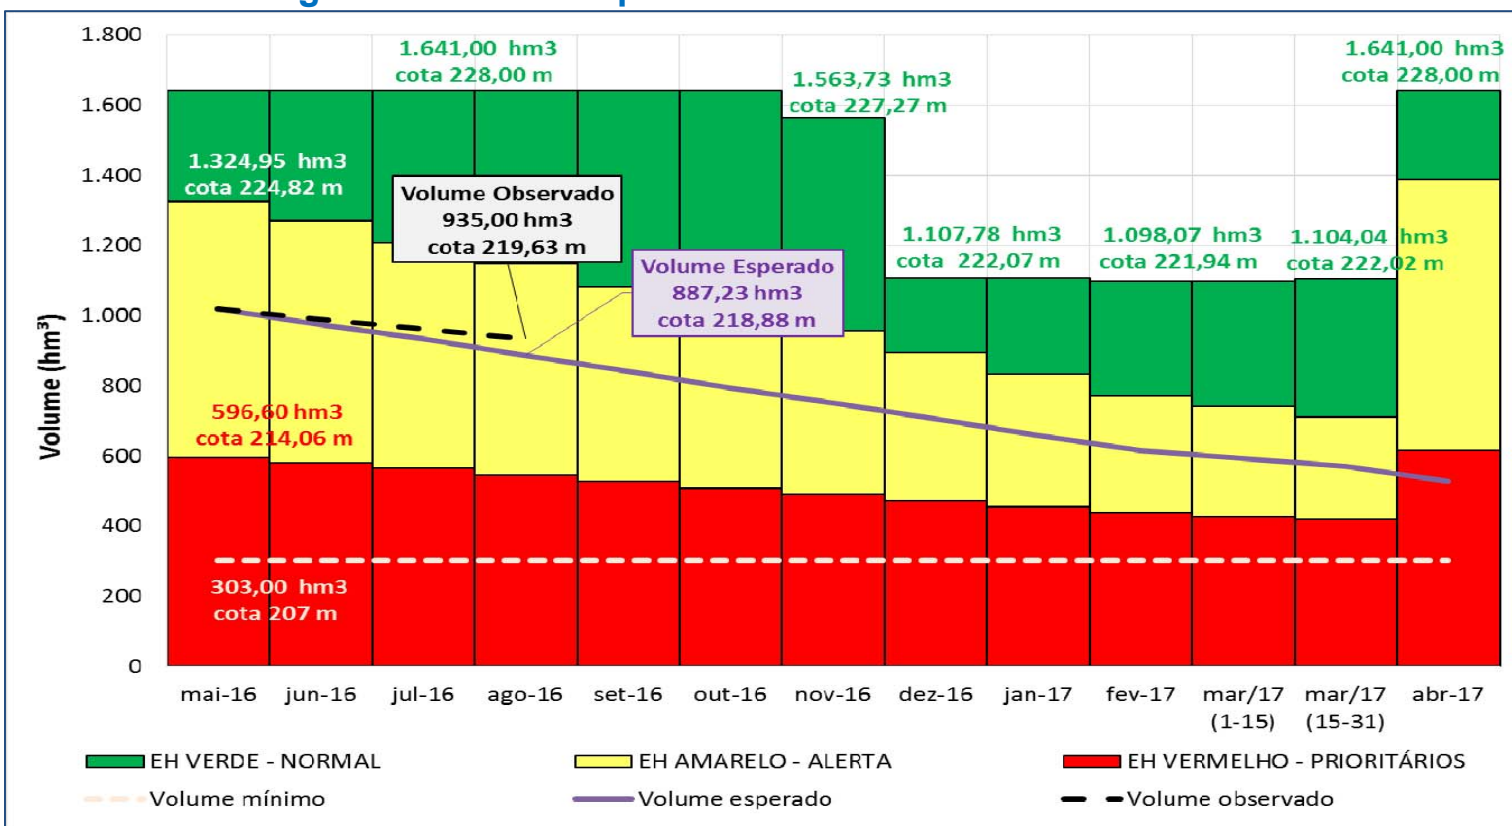

(Os volumes esperados e observados referem-se ao último dia do mês)

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/16	1018,64	1018,64	set/16	842,25		jan/17	658,95	
jun/16	974,33	989,00	out/16	794,91		fev/17	614,31	
jul/16	933,48	961,00	nov/16	750,65		mar/17	569,62	
ago/16	887,23	935,00	dez/16	705,08		abr/17	526,85	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - RESERVATÓRIO UHE PEDRA

Agosto/2016

Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público (Jequié e Lafaiete Coutinho)	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Demais usos no entorno do reservatório	1590	1466	1513	1687	1699	1735	1373	1397	1542	1542	1466	1529	1545
Irrigação - Distrito Fazenda Velha	341	290	309	382	387	402	251	261	321	321	290	316	323
Usos a jusante (efluência e geração de energia)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Geração de energia complementar	8843	8948	8908	8761	8750	8720	9027	9007	8884	8884	8948	8895	8881
Total	15105	15035	15061	15159	15167	15187	14982	14995	15077	15077	15035	15070	15079

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público (Jequié e Lafaiete Coutinho)	233	230	170	74									177
Demais usos no entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI									SI
Irrigação - Distrito Fazenda Velha	85	93	143	86									102
Usos a jusante (efluência e geração de energia)	SI	4000	4000	4000									4000
Geração de energia complementar	SI	3500	3500	2970									3323
Total	319	7823	7813	7130									5771

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção *Acesso Rápido >>>Alocação de Água.*

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição do nível da água no reservatório e do volume efluente	CHESF	Mensal			
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA para Jequié, Lafaiete Coutinho e Porto Alegre	EMBASA	Mensal			
1.3	Medição dos volumes captados para o Distrito de Irrigação Fazenda Velha	DIRFAV	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	A partir de setembro de 2016			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes captados pelo Distrito de Irrigação Fazenda Velha	DIRFAV	Agosto			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Edição do Marco Regulatório	ANA-INEMA	Agosto (observação relevante)			
3.2	Regularização dos usos sujeitos à outorga	ANA-INEMA	Setembro			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA-INEMA	A partir de junho/2016			

Observação relevante: A ANA aguarda manifestação do INEMA para edição do Marco Regulatório.